


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

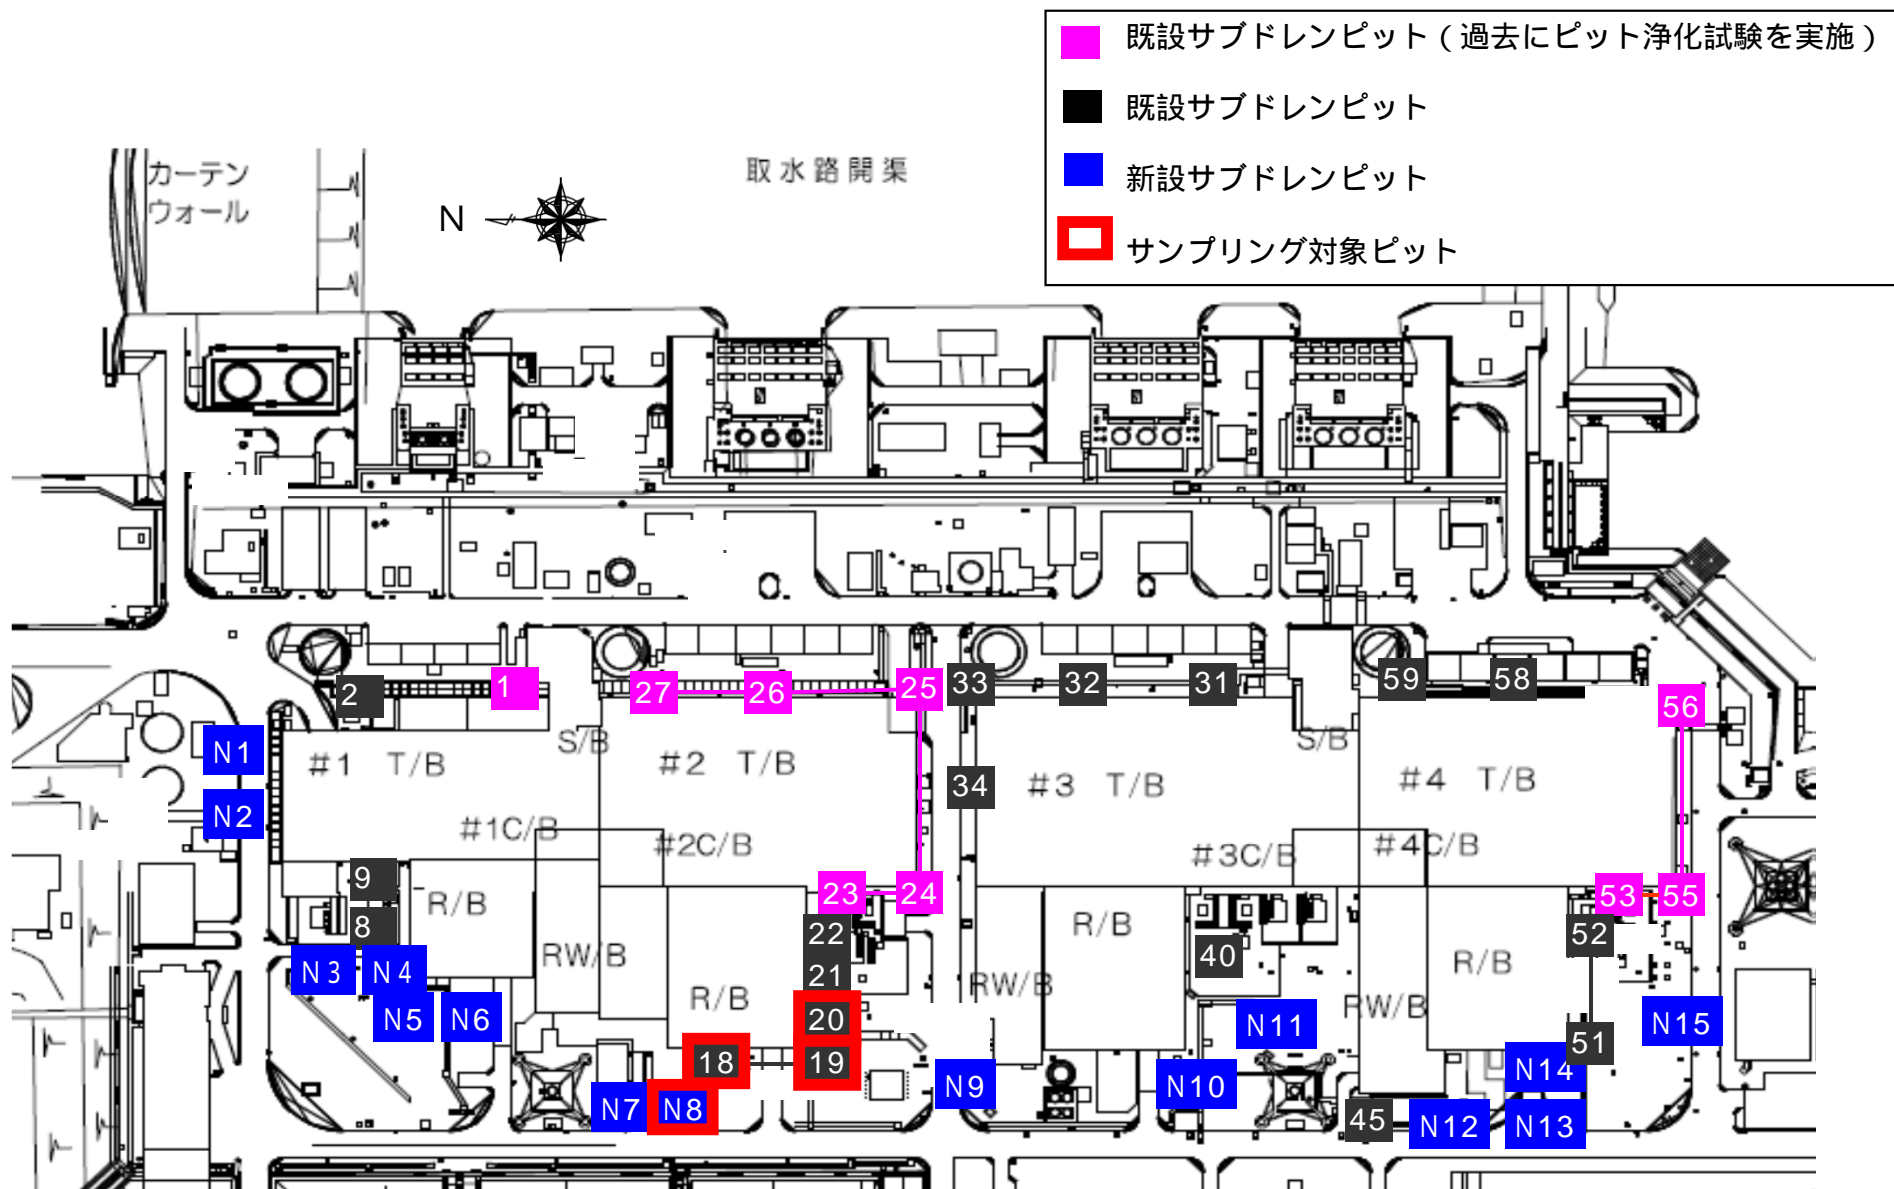

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		10月30日	10月30日	10月30日	10月30日
採取時刻		9:40	9:50	9:50	9:40
Cs-134(約2年)		ND(12)	990	85	18
Cs-137(約30年)		37	3,400	330	49
その他					
全		66	4,400	440	82
H-3(約12年)		ND(110)	1,400	410	1,300

* 太枠内が今回公表データ。他は10月31日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。